


(お客様名) 御中

(建物名) ウェルブ六甲道5番街

## 駐車場CO濃度系統機器更新報告書

(実施日) 2021 年 3 月 29 日

アズビル株式会社  ホールシステムカンパニー  
(事業所) 神戸営業所  
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-7-4  
ハーバーランドアイゼンビル18階  
(TEL) 078(360)1223

部署責任者	営業担当者
	

## 総 括

営業担当者: 高梨 裕己

作業責任者: 八木 聡

作業者: 串本 心治

### 実施内容

#### <作業系統>

駐車場CO濃度系統機器更新

1. B1CP-1

2. B2CP-1

3. B2CP-2

系統	機器	交換前形番	交換後形番	台数
B1CP-1	CO濃度計	RIS63-411-90-00009	R36TC0UA1100	2
	センサー電源	S82K-00324	S8VS-01524	2
	CO濃度センサー	CY7200A1002	CY7200A1002	2
B2CP-1	CO濃度計	RIS63-411-90-00009	R36TC0UA1100	1
	センサー電源	S82K-00324	S8VS-01524	1
	CO濃度センサー	CY7200A1002	CY7200A1002	1
B2CP-2	CO濃度計	RIS63-411-90-00009	R36TC0UA1100	1
	センサー電源	S82K-00324	S8VS-01524	1
	CO濃度センサー	CY7200A1002	CY7200A1002	1

上記CO濃度系統の機器更新作業を実施致しました。

交換後、正常動作確認致しました。

系統	交換前指示値	交換後指示値
B1CP-1	1.6ppm	1.3ppm
	0.3ppm	1.0ppm
B2CP-1	表示計故障	1.0ppm
B2CP-2	0.0ppm	1.2ppm

※CO濃度センサーは、±3.0ppmが許容範囲誤差となります

— 以上 —

B1CP-1

CO濃度計

交換前



B1CP-1

CO濃度計

新旧比較



B1CP-1

CO濃度計

交換後



B1CP-1

CO濃度計

交換前



B1CP-1

CO濃度計

新旧比較



B1CP-1

CO濃度計


交換後



B1CP-1

CO濃度センサー電源

交換前

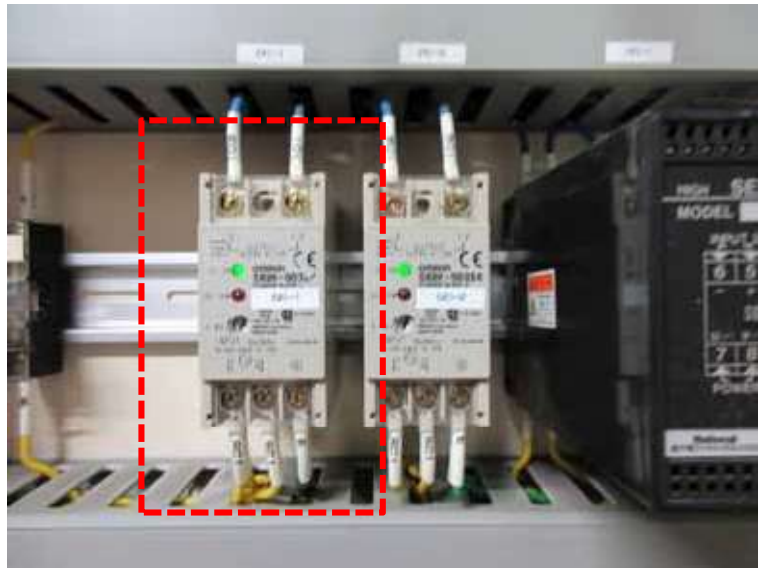

B1CP-1

CO濃度センサー電源


新旧比較



B1CP-1

CO濃度センサー電源


交換後

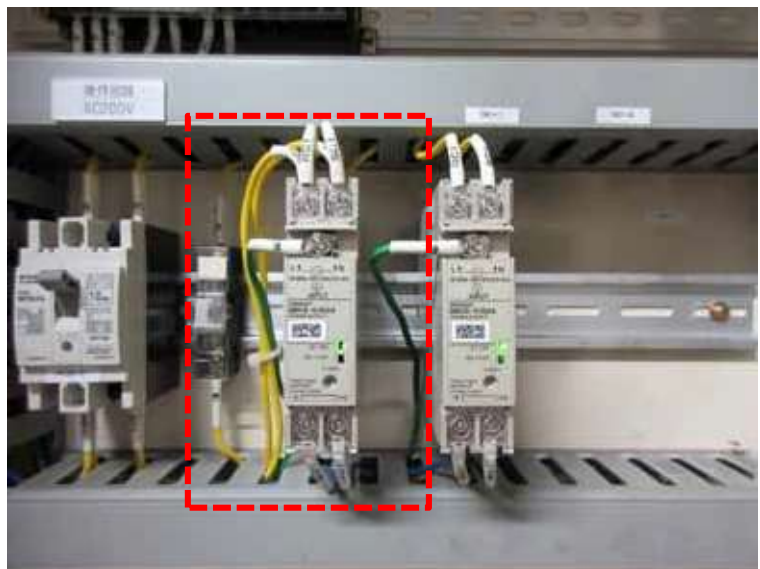

B1CP-1

CO濃度センサー電源

交換前

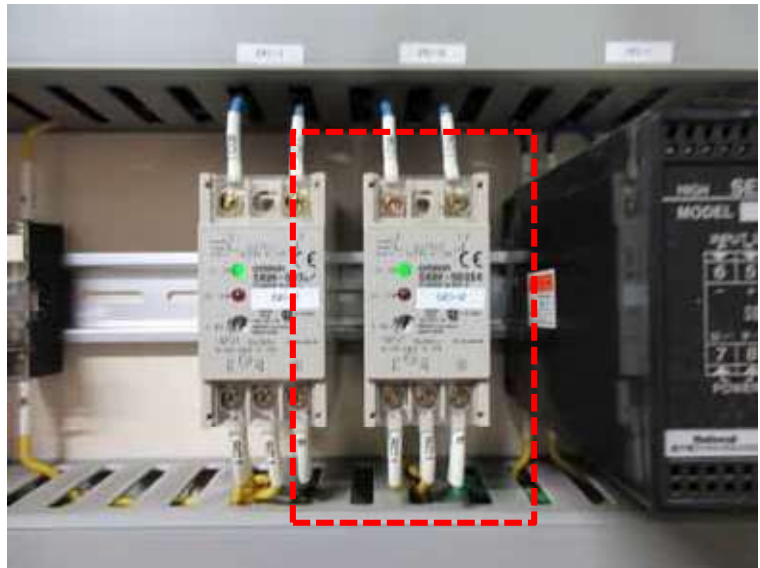

B1CP-1

CO濃度センサー電源


新旧比較



B1CP-1

CO濃度センサー電源

交換後

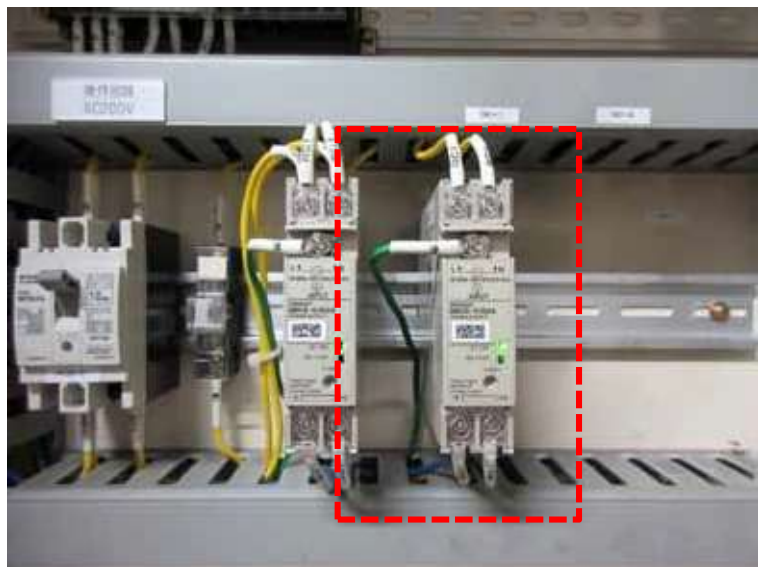



B1CP-1

---

CO濃度センサー

---

交換前

---

---

---

---

---

---

---

---



B1CP-1

---

CO濃度センサー

---

新旧比較

---

---

---

---

---

---

---

---



B1CP-1

---

CO濃度センサー

---

交換後

---

---

---

---

---

---

---

---



B1CP-1

---

CO濃度センサー

---

交換前

---

---

---

---

---

---

---

---



B1CP-1

---

CO濃度センサー

---

新旧比較

---

---

---

---

---

---

---

---



B1CP-1

---

CO濃度センサー

---

交換後

---

---

---

---

---

---

---

---





B2CP-1

---

CO濃度計

---

交換前

---

---

---

---

---

---

---

---



B2CP-1

---

CO濃度計

---

新旧比較

---

---

---

---

---

---

---

---



B2CP-1

---

CO濃度計

---

交換後

---

---

---

---

---

---

---

---



B2CP-1

CO濃度センサー電源

交換前



B2CP-1

CO濃度センサー電源

新旧比較



B2CP-1

CO濃度センサー電源

交換後



B2CP-1

CO濃度センサー

交換前



B2CP-1

CO濃度センサー

新旧比較



B2CP-1

CO濃度センサー

交換後



B2CP-2

CO濃度計

交換前



B2CP-2

CO濃度計

新旧比較



B2CP-2

CO濃度計

交換後



B2CP-2

CO濃度センサー電源

交換前



B2CP-2

CO濃度センサー電源

新旧比較



B2CP-2

CO濃度センサー電源

交換後





B2CP-2

CO濃度センサー

交換前



B2CP-2

CO濃度センサー

新旧比較



B2CP-2

CO濃度センサー

交換後

