




特記なき配線は下記による。	
-----	既設引込ケーブル(PE104)
-----	既設6kVCVT80sq(PE104)
-----	6kVCVT38sq(PE104)
-----	TPCCS LAP0. 5-4Pr (PF22)
-----	FCPEV-S0. 9-1Pr
-----	FCPEV-S0. 9-10Pr
-----	KIP38sq




東棟電気室

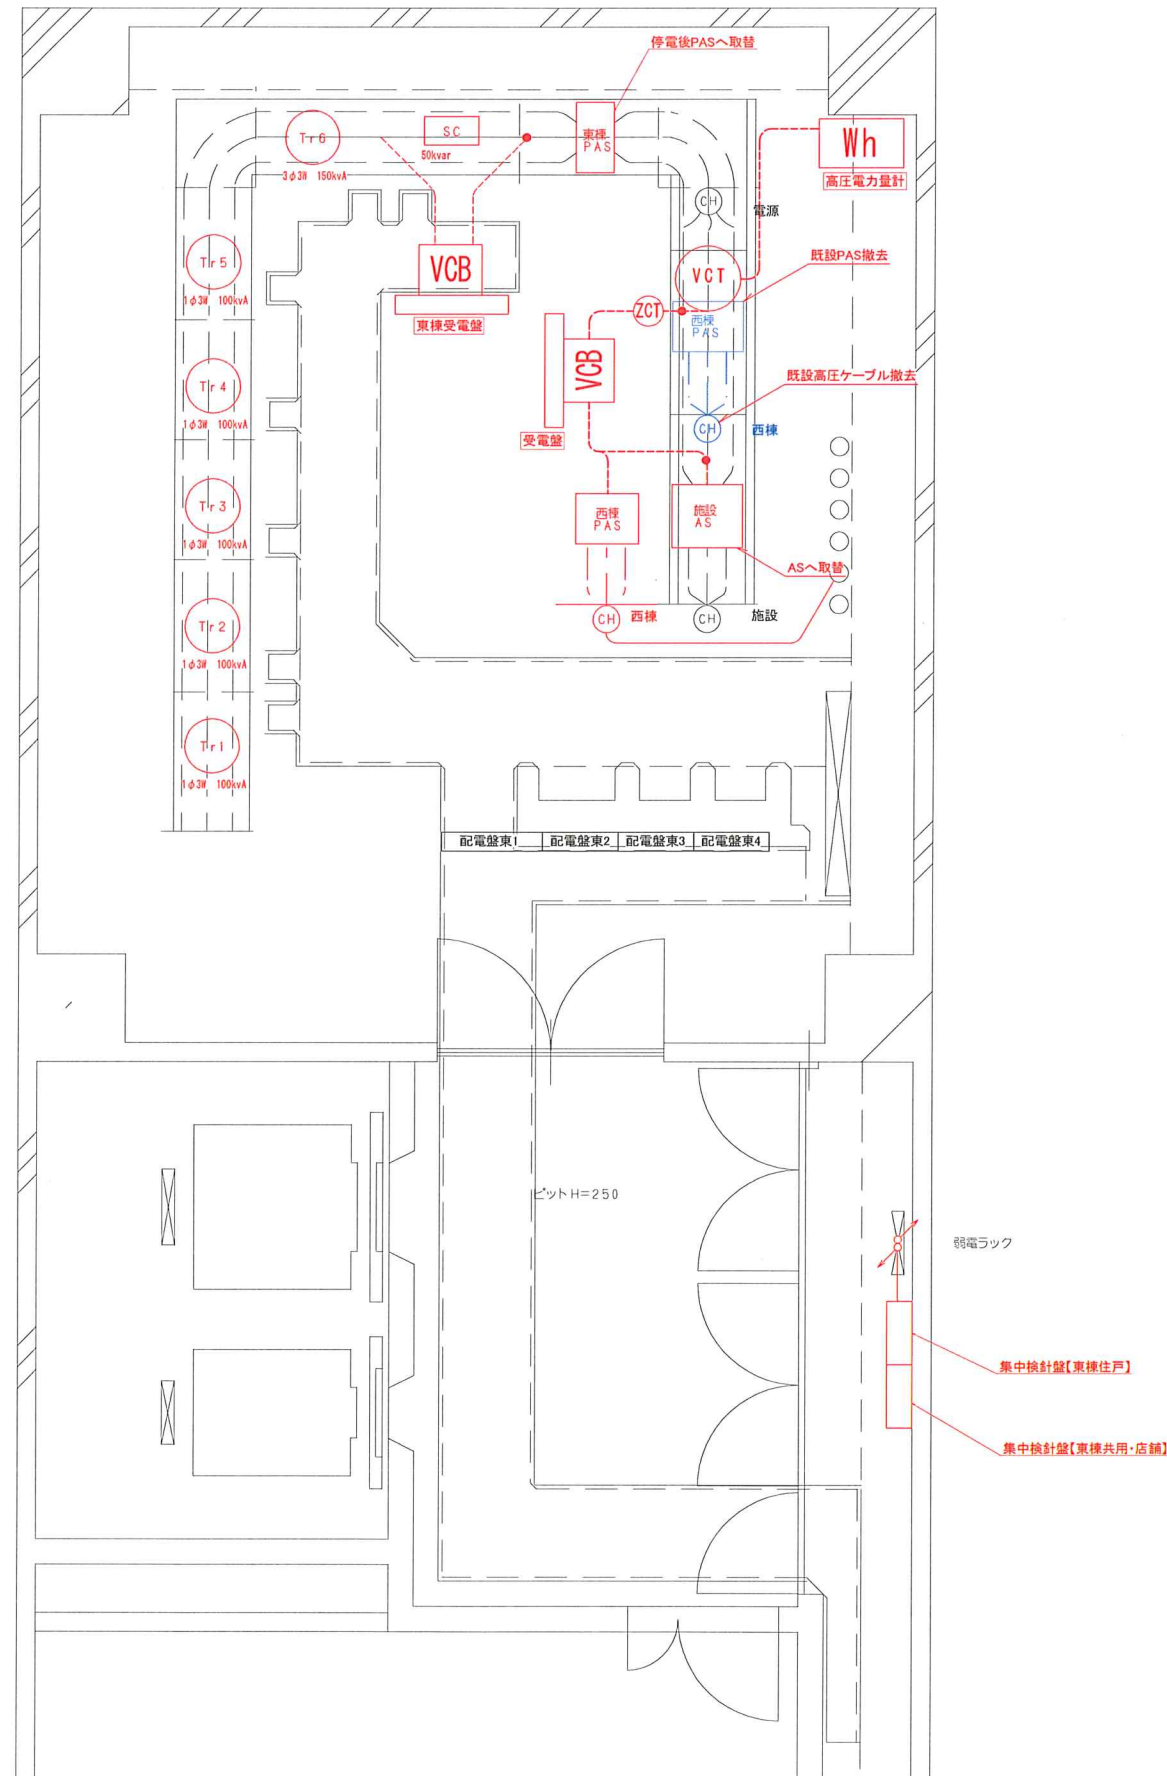

西棟電気室

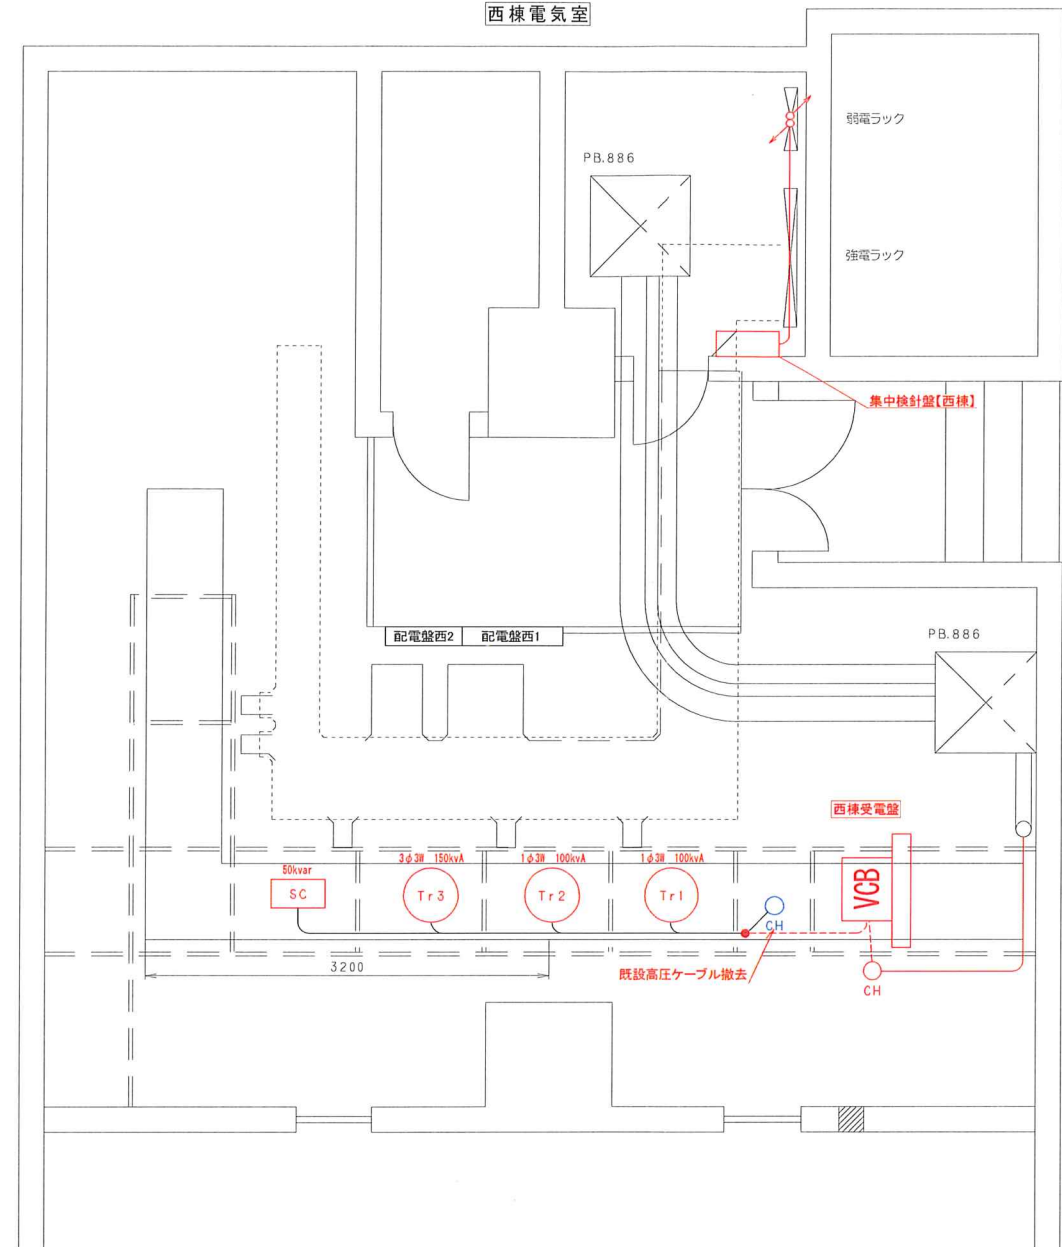

集中検針盤外形図 1/5

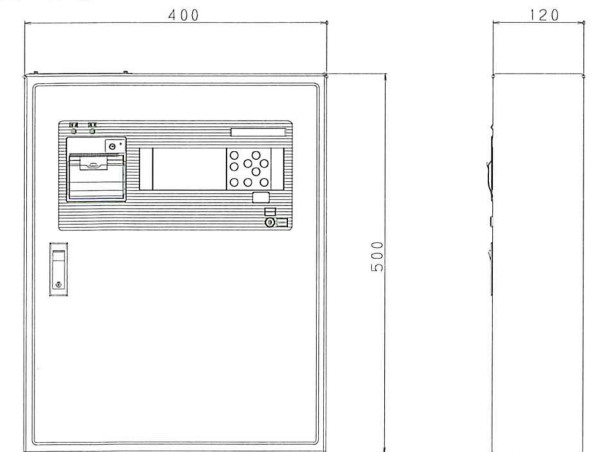

大崎電気工業(株)製 MR64R



